


高压柜编号	G05	G04	G03	G02	G01
高压柜型号	HXGN15-12	HXGN15-12	HXGN15-12	HXGN15-12	HXGN15-12
高压柜名称	备用	#2变压器 (1250kVA)	#1变压器 (800kVA)	PT	主进线
负荷开关 (断路器)	LK-VLBS(H)2/630	LK-VLBS(H)2/630	LK-VLBS(H)2/630	LK-LBS/630	RMVS1-630A/25kA
熔断器	XRNT-10/80A	XRNT-10/125A	XRNT-10/80A	XRNP1-10/0.5A	隔离刀闸
高压带电显示器	GSN-T	GSN-T	GSN-T	GSN-T	DXN-Q
电压互感器				SPS2-10/0.1, 0.22	
电流互感器 LZZBJ9-10, ()	75/5 0.5	100/5 0.5	75/5 0.5		200/5 0.5
柜体尺寸 (宽X深X高mm)	650X1000X2200	650X1000X2200	650X1000X2200	750X1000X2200	1000X1000X2200
备注	原柜不变	原柜更换CT及熔断器	原柜不变	原柜不变	原柜更换CT

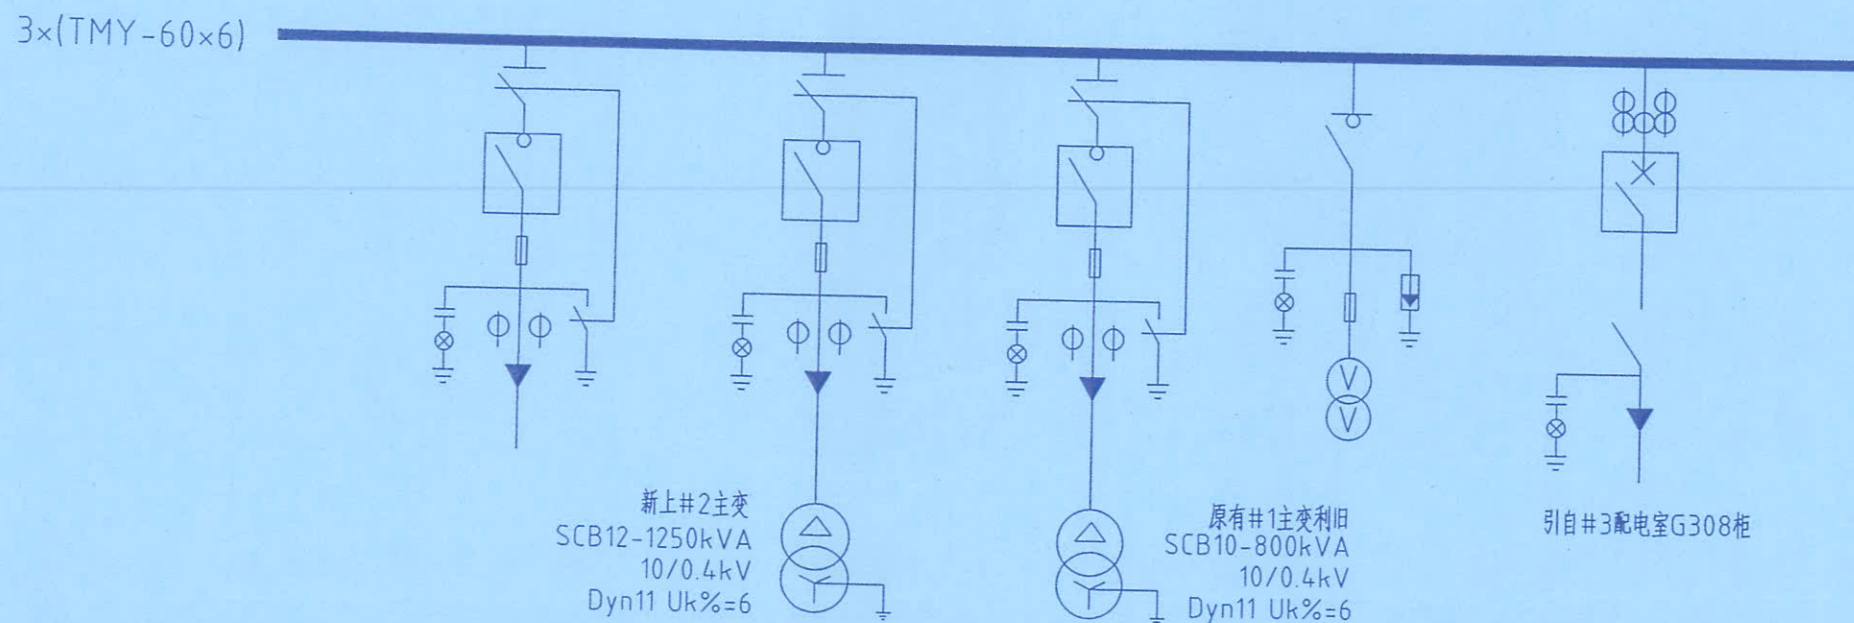

说明:

- 该配电室内所有高压柜均利旧, 按图更换G01和G03柜内CT, 更换G03柜内熔断器。
- 10kV电源: 单电源供电, 电源引自#3配电室。
- 配电室高压柜采用电动操作, 电源仍引自原设置的UPS柜。
- 开关柜满足“五防”要求。
- 计量方式: 该配电室无计量点, 计量点在设在#3配电室。
- 进出线方式: 下进下出。

烟台东源送变电工程 有限责任公司		鑫广绿环再生资源股份有限公司	审 定		专业负责人		图 号	XGLs-D-02
		#2配电室10kV电气主接线	院 审		复 核	董 江	专 业	
资质证书编号	A237025634		室 审	潘 宏 刚	设 计	李 晓 明	日 期	2019年3月
注册师印章编号			项目负责人		绘 图		第 张 共 张	